


TETO 55 BA15A

GCDS 55/500 [2x15A+F530] MW

Ficha Técnica Ensaios

GCDS-1102A-BA15

Solução para tetos interiores, constituída por estrutura com perfis metálicos horizontais F530 afastados a cada 500 mm, suspensos por elementos verticais fixados ao teto, nos quais são fixadas 2 camadas de placas Gypotec BA15A (STANDARD). Lã mineral no espaço de ar. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

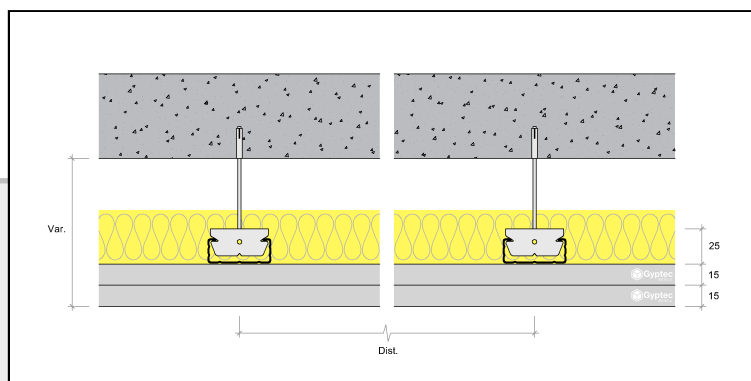

Espessura 55 mm

Peso por m² 22,60 kg /m²

Isolamento Sonoro

Sons de Percussão

 $R_w = 67 \text{ dB}$
 $Ln, r, w = 59 \text{ dB}$
 $\Delta R_w = 15 \text{ dB}$
 $\Delta Lw = 19 \text{ dB}$

ACU 073/11

ACU 074/11

Ensaio de referência, realizado no Itecons.

Ensaio isolamento sonoro

ITECONS ACU 073/11

A curva de isolamento sonoro normalizado é determinada de acordo com a norma **ISO 10140-2** e o respectivo índice de isolamento é determinado de acordo com a norma **ISO 717-1**:

R_w, sr^* (dB)	R_w (dB)	C; Ctr	$C_{100-5000}$ $C_{tr, 100-5000}$	ΔR_w (dB)
52	67	-3; -8	-2; -8	15

Freq. (Hz)	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
dB	48,3	44,3	45,6	49,6	58,9	63,1	63,8	65,2	71,8	75,2	76,7	79,1	78,5	78,8	77,6	81,6	81,4	81,7

* laje de betão de referência sem reforço

Ensaio sons de percussão

ITECONS ACU 074/11

A curva de isolamento sonoro normalizado é determinada de acordo com a norma **ISO 10140-3** e o respectivo índice de isolamento é determinado de acordo com a norma **ISO 717-2**:

$Ln, r, 0, w$	Ln, r, w	ΔLw
78	59 (-5)	19 (-6)

Freq. (Hz)	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
dB	66,8	59,5	52,9	57,4	45,4	50,4	48,8	50,3	45,8	43,5	45,2	47,2	48,1	52,9	55,6	47,2	46,6	51

Ensaio de Resistência ao Fogo

N/A

Classificação de desempenho de resistência ao fogo em paredes divisórias em conformidade com a **Norma Europeia EN 13501-2**. **EI N/A**

(E) Estanquidade a chamas e gases inflamáveis;

(I) Isolamento térmico;

(minuto) Tempo de duração;

Método de ensaio de Resistência ao Fogo segundo a **Norma Europeia EN 1364-2**.

Gypotec Ibérica – Gessos Técnicos, SA

Parque Industrial, Lote 3 - S. Pedro

Tel (+351) 233 403 050 Fax (+351) 233 430 126

3090-380 Figueira da Foz, **PORTUGAL**

email geral@gypotec.eu

www.gypotec.eu



TETO 55 BA15A