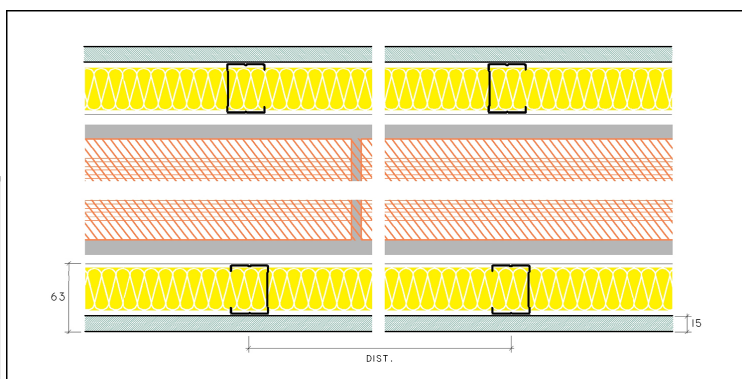


PAREDE TCF15+63 BA15H

SPAR 276/600 [15H+48-TCF15+15H+48] 2MW40

Ficha Técnica

Ensaios

SPAR-1121H-BA15


Solução para paredes tijolo cerâmico furado Preceram 30x20x15, com revestimento de ambas as faces constituído por uma estrutura autoportante com perfis metálicos horizontais RAIA 48 e verticais MONTANTE 48, afastados a cada 600 mm, em cada lado da parede, nas quais são fixas 1 camada de placas Gypotec BA15H (HIDRÓFUGA). Lã mineral no espaço de ar. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Espessura 276 mm

Peso por m² 143,50 kg /m²
Isolamento Acústico
Térmica
R_w = 71 dB

ACU 316/12

RT = 2,063 m².°C/ W
U = 0,484 W / (m².°C)

- Considerado reboco de ambos os lados da parede
- Considerado ambiente exterior de um dos lados da parede

Resistência ao Fogo

Manual de Alvenaria de Tijolo, 2ª Edição CTCV, Coimbra

Valores especificados no quadro 2.4.17

EI 120

Ensaio Acústico

ITECONS ACU 316/12

A curva de isolamento sonoro normalizado é determinada de acordo com a norma **NP EN 20140-3** e o respectivo índice de isolamento é determinado de acordo com a norma **ISO 717-1**:

Freq. (Hz)	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
dB	43,7	46,9	54,8	60,4	65,9	68,6	73,9	76,4	75,8	75,1	74,2	74,5	74,3	73,1	71,6	70,9	66,5	57,3

Índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea: **R_w (C; C_{tr}; C₁₀₀₋₅₀₀₀; C_{tr 100-5000}) = 71 (-4;-10 -6;-10) dB**

O índice global de redução acústica ponderado A, determina-se com base na metodologia de cálculo adoptada pelo **Documento Básico HR. Protección frente al ruido**, editado em Setembro de 2009, que integra o **Código Técnico de la Edificación (CTE)**.

Índice global de redução acústica: **RA = 64 dBA**
Gypotec Ibérica – Gessos Técnicos, SA

Parque Industrial, Lote 3 - S. Pedro

Tel (+351) 233 403 050 Fax (+351) 233 430 126

3090-380 Figueira da Foz, **PORTUGAL**

email geral@gypotec.eu

www.gypotec.eu

